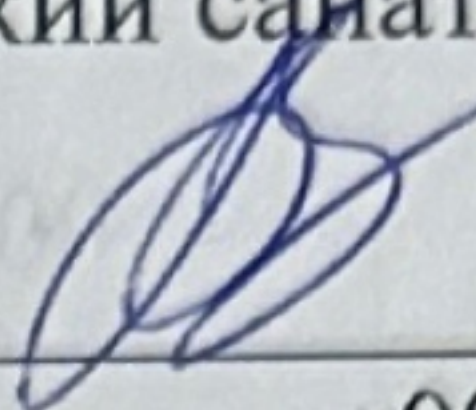


«УТВЕРЖДАЮ»  
Главный инженер  
ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха»


  
С.А. Будков  
«09» января 2025г.

ПЛАН – график работ по подготовке котельной  
ФГУ Клинический санаторий «Барвиха»  
к эксплуатации в зимних условиях 2025-2026г.

| № | Наименование работ                                                   | Срок исполнения  | Исполнитель            | Стоимость тыс. руб. | Примечание               |
|---|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | Экспертиза промышленной безопасности здания котельной                | Январь - февраль | Экспертная организация | 100                 | Требование Ростехнадзора |
| 2 | Экспертиза промышленной безопасности котлоагрегата ДКВР 6,5/13 ст.№3 | Май-июнь         | Экспертная организация | 65                  | Требование Ростехнадзора |
| 3 | Экспертиза промышленной безопасности котлоагрегата ДКВР 6,5/13 ст.№4 | Май-июнь         | Экспертная организация | 65                  | Требование Ростехнадзора |
| 4 | Экспертиза промышленной безопасности трубопровода пара               | Май-июль         | Экспертная организация | 65                  | Требование Ростехнадзора |
| 5 | Ремонт оконных проемов                                               | Июнь-август      | Подрядная организация  | 1500                | Текущий ремонт           |
| 6 | Ремонт котлоагрегата №2 обмуровка внутренняя и наружная              | Март-сентябрь    | Подрядная организация  | 3500                | Текущий ремонт           |
| 7 | Проверка изолирующего фланцевого соединения                          | Июнь-Июль        | Экспертная организация | 80                  | Требование Ростехнадзора |

|    |                                                                                                                          |                                       |                           |     |                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----|-----------------------------|
| 8  | Замена баков<br>солевого раствора                                                                                        | Июль-<br>Август                       | Подрядная<br>организация  | 250 | Текущий<br>ремонт           |
| 9  | Промывка<br>дренажной<br>котловой<br>канализации                                                                         | Апрель-<br>май,<br>Октябрь-<br>ноябрь | Подрядная<br>организация  | 200 | Техническое<br>обслуживание |
| 10 | Ремонт насосов<br>питания котлов,<br>солевых насосов,<br>насосов ГВС, ХВС,<br>сетевые,<br>подпиточные,<br>циркуляционные | Май-Август                            | Собственные<br>силы       | 450 | Текущий<br>ремонт           |
| 11 | Замена<br>трубопроводной<br>запорной арматуры<br>на тепловых сетях,<br>сетях ГВС                                         | Июнь-<br>Август                       | Собственные<br>силы       | 300 | Текущий<br>ремонт           |
| 12 | Ремонт<br>котлоагрегата №1                                                                                               | Июнь-июль                             | Собственные<br>силы       | 100 | Текущий<br>ремонт           |
| 13 | Ремонт<br>котлоагрегата №3                                                                                               | Август-<br>сентябрь                   | Собственные<br>силы       | 100 | Текущий<br>ремонт           |
| 14 | Ремонт<br>котлоагрегата №4                                                                                               | Май                                   | Собственные<br>силы       | 100 | Текущий<br>ремонт           |
| 15 | Ревизия<br>трубопроводной<br>запорной арматуры                                                                           | Июнь-<br>Сентябрь                     | Собственные<br>силы       | 200 | Текущий<br>ремонт           |
| 16 | Ремонт солевых ям<br>№1, №2                                                                                              | Июнь-<br>август                       | Подрядная<br>организация  | 700 | Капитальный<br>ремонт       |
| 17 | Режимно-<br>наладочные<br>испытания<br>паровых котлов на<br>резервном топливе                                            | Июль-<br>сентябрь                     | Экспертная<br>организация | 150 | Требование<br>Ростехнадзора |

Начальник теплотехнического отдела

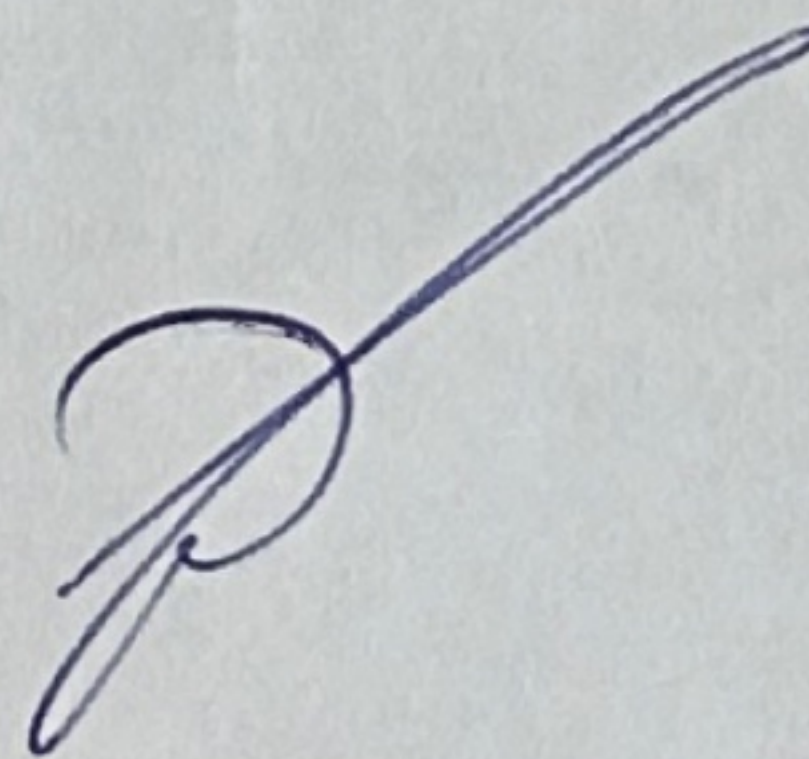

Чевычелов П.А.